

УСТРОЙСТВО ГРОЗОЗАЩИТЫ УГЗ-60В-0,25А ЭТИКЕТКА НШЕК.468243.006ЭТ

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Устройство грозозащиты УГЗ-60В-0,25А входит в состав диспетчерского комплекса «КУПОЛ».

Конструктивно устройство выполнено в пластмассовом корпусе.

Предназначено для защиты оборудования, подключенного по двухпроводной линии связи, от сильных электростатических зарядов, наводимых на линии связи грозовыми разрядами, сильными электромагнитными полями, высоковольтными импульсными наводками, а так же для защиты от длительных перенапряжений в линии. Защита обеспечивается путем шунтирования наводимых паразитных электростатических зарядов на шину заземления.

ВНИМАНИЕ! Устройство грозозащиты требует обязательного заземления и соблюдения полярности линии при подключении.

Используется как дополнительная защита блоков БКЛ и БЛ (всех модификаций), подключаемых по двухпроводной линии связи.

Внешний вид Устройства грозозащиты УГЗ-60В-0,25А показан на рис.1 Приложения.

Условия эксплуатации, хранения и транспортирования - УХЛ4 по ГОСТ 15150.

Подробная информация об устройстве (описание работы, индикация, настройка, схемы монтажа т.д.) приведена в эксплуатационной документации на диспетчерский комплекс «КУПОЛ». (www.lift-neiron.ru)

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| | |
|---|------------|
| Количество входов: | 1 |
| Количество выходов: | 1 |
| Номинальное рабочее напряжение, постоянное: | 60В |
| Номинальный рабочий ток: | 0,25А |
| Минимально / максимально допустимое напряжение срабатывания защиты: | 70В / 85В |
| Габаритные размеры: | 67x48x27мм |
| Масса: | 0,052кг |

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

| Наименование | Количество |
|---|----------------|
| Устройство грозозащиты УГЗ-60В-0,25А НШЕК.468243.006 | 1шт. |
| Провод земляной ПуГВ-0,75 | 1,2м |
| Этикетка Устройство грозозащиты УГЗ-60В-0,25А НШЕК.468243.006ЭТ | 1шт. на партию |

4 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу устройства в течение 2-х лет со дня ввода в эксплуатацию, но не более 2,5 лет со дня отгрузки потребителю при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, указанных в руководстве по эксплуатации.

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Партия Устройств грозозащиты УГЗ-60В-0,25А НШЕК.468243.006 соответствует требованиям конструкторской документации и признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска « ____ » _____ 20 ____ г.

Представитель ОТК предприятия-изготовителя _____

6 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

В случае отказа в работе устройства в период гарантийного срока, необходимо акт о неисправности и устройство направить в адрес предприятия – изготовителя:

**390023, г. Рязань, пр. Яблочкова, д. 5, корп. 1
тел./факс (4912) 24-16-05, тел. (4912) 45-83-44
www.lift-neiron.ru, e-mail: info@lift-neiron.ru**

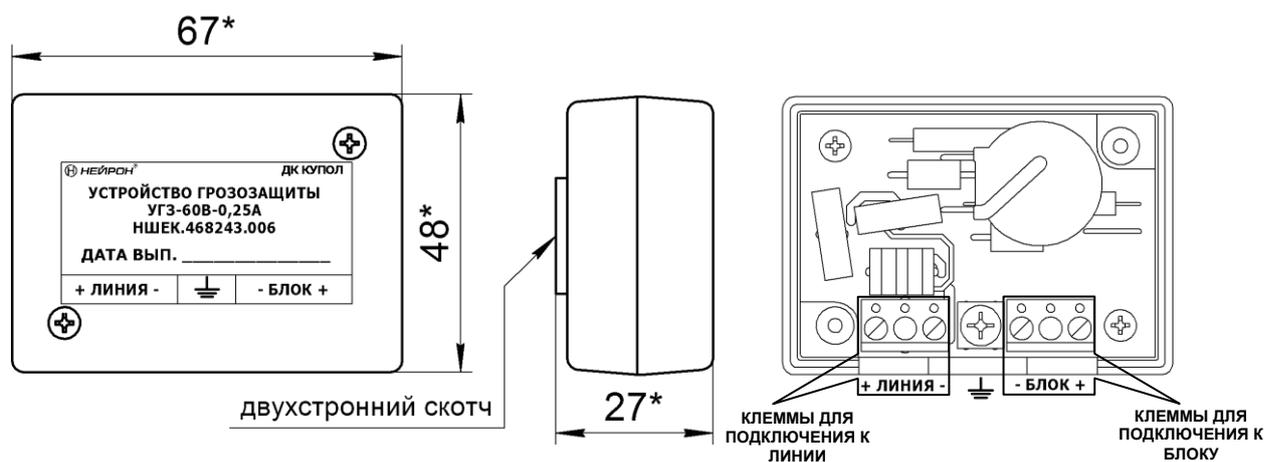


Рис.1 Внешний вид Устройство грозозащиты УГЗ-60В-0,25А НШЕК.468243.006

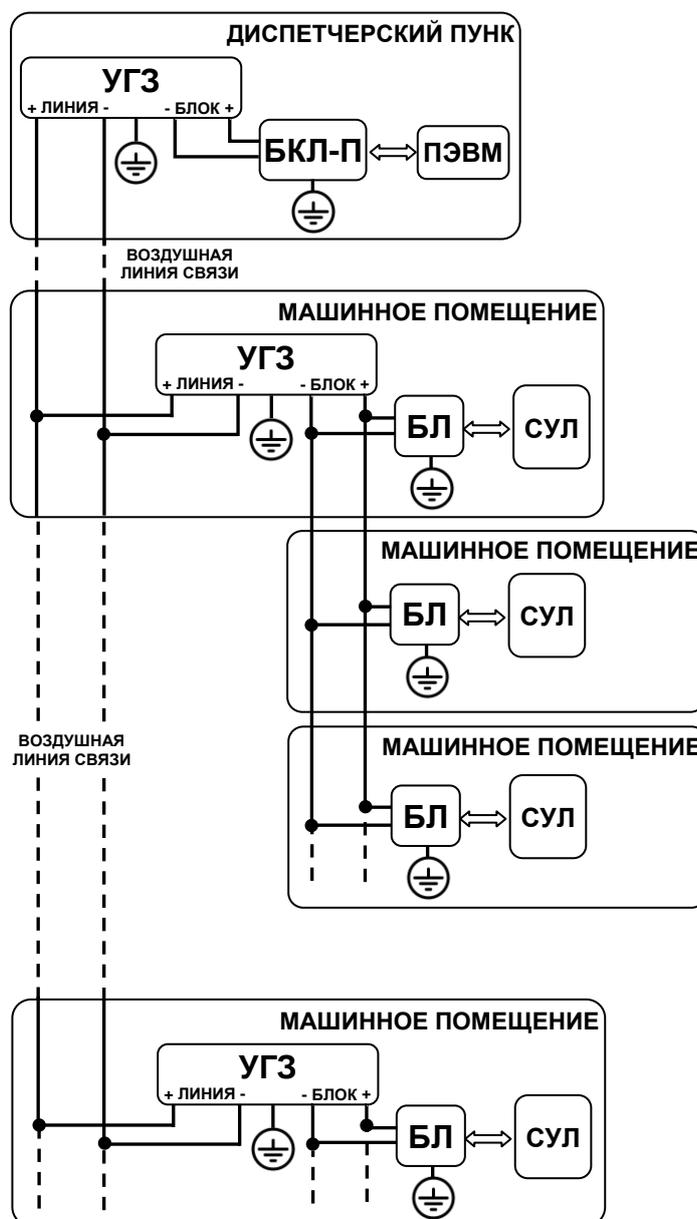


Рис.2 Схема подключения Устройство грозозащиты УГЗ-60В-0,25А НШЕК.468243.006