

**БЛОК УПРАВЛЕНИЯ УСТРОЙСТВАМИ ПЕРЕГОВОРНЫМИ
«БУУП-МД-ГС» НШЕК.465122.003-01К
ЭТИКЕТКА НШЕК.465122.003-01К ЭТ**

ВНИМАНИЕ! Более подробная информация об устройстве приведена на сайте www.lift-neiron.ru в разделе: Каталог продукции > Системы переговорной связи > Система СДАСЛ > Техническая документация на СДАСЛ > «СДАСЛ. Руководство по эксплуатации и инструкция по монтажу».

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Блок «БУУП-МД-ГС» НШЕК.465122.003-01К входит в состав Системы диспетчерской и аварийно-ремонтной связи лифта «СДАСЛ» и устанавливается на лифты с машинным и без машинного помещения.

Обеспечивает выполнение системой СДАСЛ следующих функций:

- ремонтная переговорная связь лифта;
- переговорная связь лифта в режиме «Перевозка пожарных подразделений»;
- озвучивание голосовым сообщением (через УПК-МД) номер выбранного этажа назначения;
- озвучивание голосовым сообщением (через УПК-МД) номер этажа при прибытии кабины.

Выполнено в пластмассовом корпусе.

Внешний вид блока «БУУП-МД-ГС» НШЕК.465122.003-01К показан на рис.1 Приложения.

Условия эксплуатации, хранения и транспортирования - УХЛ4 по ГОСТ 15150.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания	~220 В, 50 Гц
Потребляемая мощность	не более 6 Вт
Режим работы	круглосуточный
Протяжённость линии связи	до 500 м
Максимальное количество устройств переговорных	8 шт.
Габаритные размеры	196x142x62 мм
Масса	0,6 кг

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Количество
Блок управления устройствами переговорными «БУУП-МД-ГС» НШЕК.465122.003-01К	1 шт.
Этикетка «БУУП-МД-ГС» НШЕК.465122.003-01К ЭТ	1 шт.
Шнур электрический ШВВП-2x0,5	1,2 м
Комплект монтажных частей	1 шт.

4 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу «БУУП-МД-ГС» НШЕК.465122.003-01К в течение 2-х лет со дня ввода в эксплуатацию, но не более 2,5 лет со дня отгрузки потребителю при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, указанных в руководстве по эксплуатации.

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Блок «БУУП-МД-ГС» НШЕК.465122.003-01К Зав.№ _____

Устройство соответствует требованиям конструкторской документации и признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска «__» _____ 20__ г. Представитель ОТК предприятия-изготовителя _____

6 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

В случае отказа в работе «БУУП-МД-ГС» НШЕК.465122.003-01К в период гарантийного срока, необходимо:

1. Заполнить анкету или составить сопроводительное письмо о неисправности или повреждении.
2. Устройство, анкету (письмо) направить в адрес предприятия-изготовителя.

www.lift-neiron.ru, e-mail: info@lift-neiron.ru

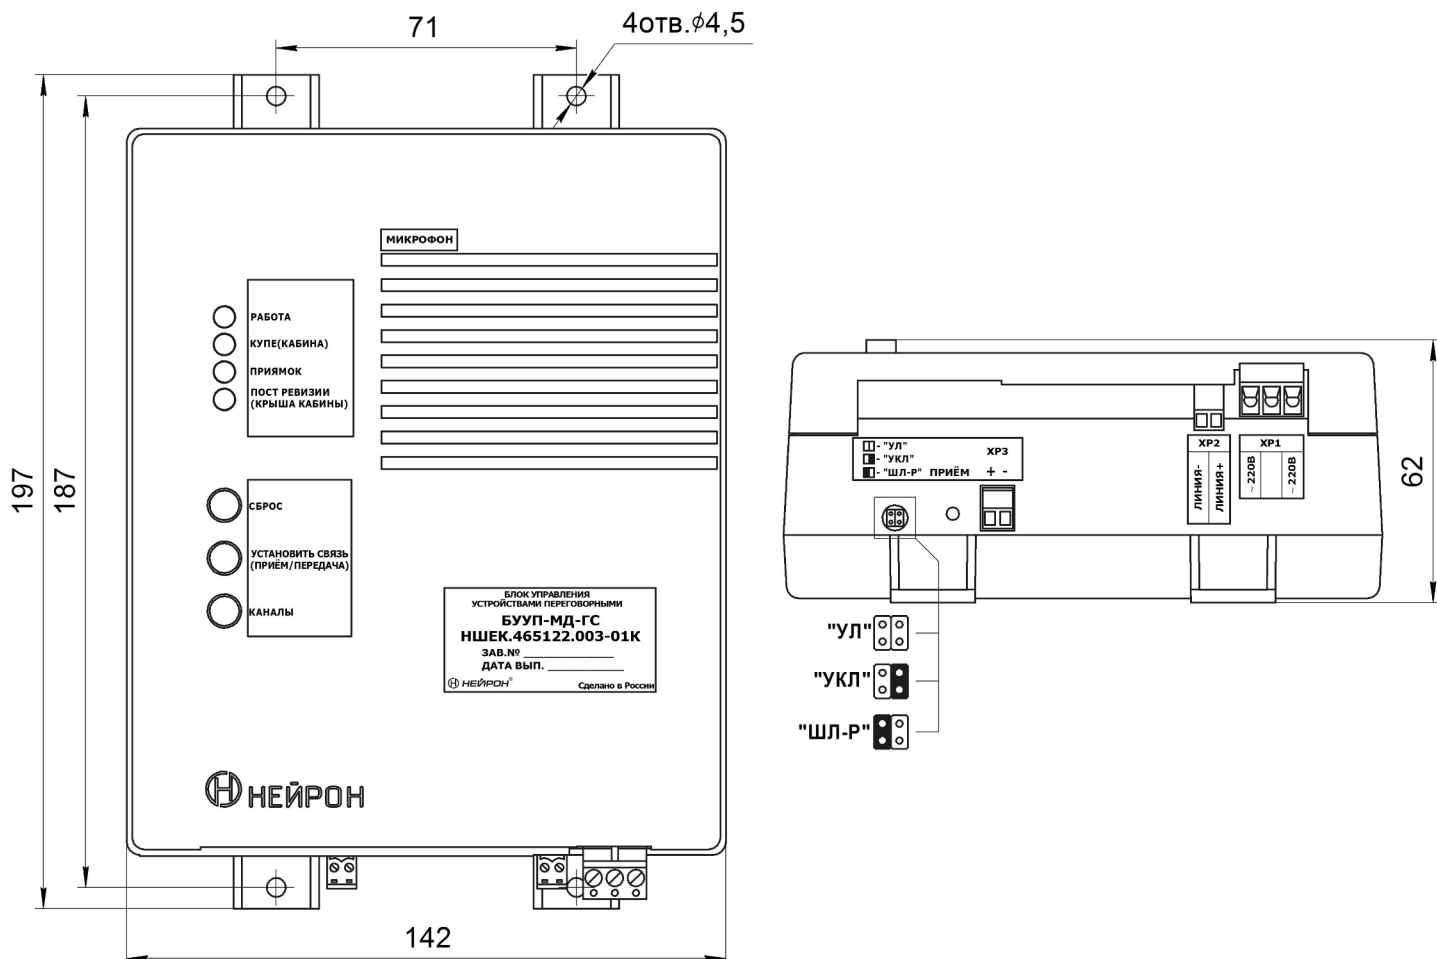


Рис.1 Внешний вид Блока управления устройствами переговорными «БУУП-МД-ГС»
НШЕК.465122.003-01К