

**БЛОК УПРАВЛЕНИЯ УСТРОЙСТВАМИ ПЕРЕГОВОРНЫМИ
«БУУП-МД-инв.(4)» НШЕК.465122.003-06
ЭТИКЕТКА НШЕК.465122.003-06ЭТ**

ВНИМАНИЕ! Более подробная информация об устройстве приведена на сайте www.lift-neiron.ru в разделе: Каталог продукции > Системы переговорной связи > Система СДАСЛ > Техническая документация на СДАСЛ > «СДАСЛ. Руководство по эксплуатации и инструкция по монтажу».

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Блок «БУУП-МД-инв.(4)» входит в состав Системы диспетчерской и аварийно-ремонтной связи лифта «СДАСЛ».

Устанавливается в помещении обслуживающего персонала (консьерж, охрана и т.д.) или в техническом помещении (при использовании в составе диспетчерского комплекса). Предназначен для платформ подъемных, относящихся к техническому средству реабилитации инвалидов согласно ПБ 10-403-01.

Обеспечивает выполнение системой СДАСЛ следующих функций:

- переговорная связь УП, установленных на платформе подъемной, верхней и нижней посадочных площадках, с близко расположенным (до 500м) помещением для обслуживающего персонала (консьерж, охрана и т.д.), либо с диспетчерской (в составе диспетчерского комплекса);
- подключение диспетчерского оборудования.

Выполнено в пластмассовом корпусе.

Внешний вид блока «БУУП-МД-инв.(4)» показан на рис.1 Приложения.

Условия эксплуатации, хранения и транспортирования - УХЛ4 по ГОСТ 15150.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания	~220 В, 50 Гц
Потребляемая мощность	не более 6 Вт
Режим работы	круглосуточный
Аварийный режим работы (ГГС и освещение кабины)	не менее 60 мин.
Протяжённость линии связи	до 500 м
Максимальное количество устройств переговорных	4 шт.
Габаритные размеры	196x142x62 мм
Масса	0,97 кг

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Количество
Блок управления устройствами переговорными «БУУП-МД-инв.(4)» НШЕК.465122.003-06	1 шт.
Этикетка «БУУП-МД-инв.(4)» НШЕК.465122.003-06ЭТ	1 шт.
Шнур электрический ШВВП-2х0,5	1,2 м
Комплект монтажных частей	1 шт.

4 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу «БУУП-МД-инв.(4)» в течение 2-х лет со дня ввода в эксплуатацию, но не более 2,5 лет со дня отгрузки потребителю при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, указанных в руководстве по эксплуатации.

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Блок «БУУП-МД-инв.(4)» НШЕК.465122.003-06 Зав.№ _____

Устройство соответствует требованиям конструкторской документации и признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска «__» _____ 20__ г. Представитель ОТК предприятия-изготовителя _____

6 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

В случае отказа в работе «БУУП-МД-инв.(4)» в период гарантийного срока, необходимо:

1. Заполнить анкету или составить сопроводительное письмо о неисправности или повреждении.
2. Устройство, анкету (письмо) направить в адрес предприятия-изготовителя.

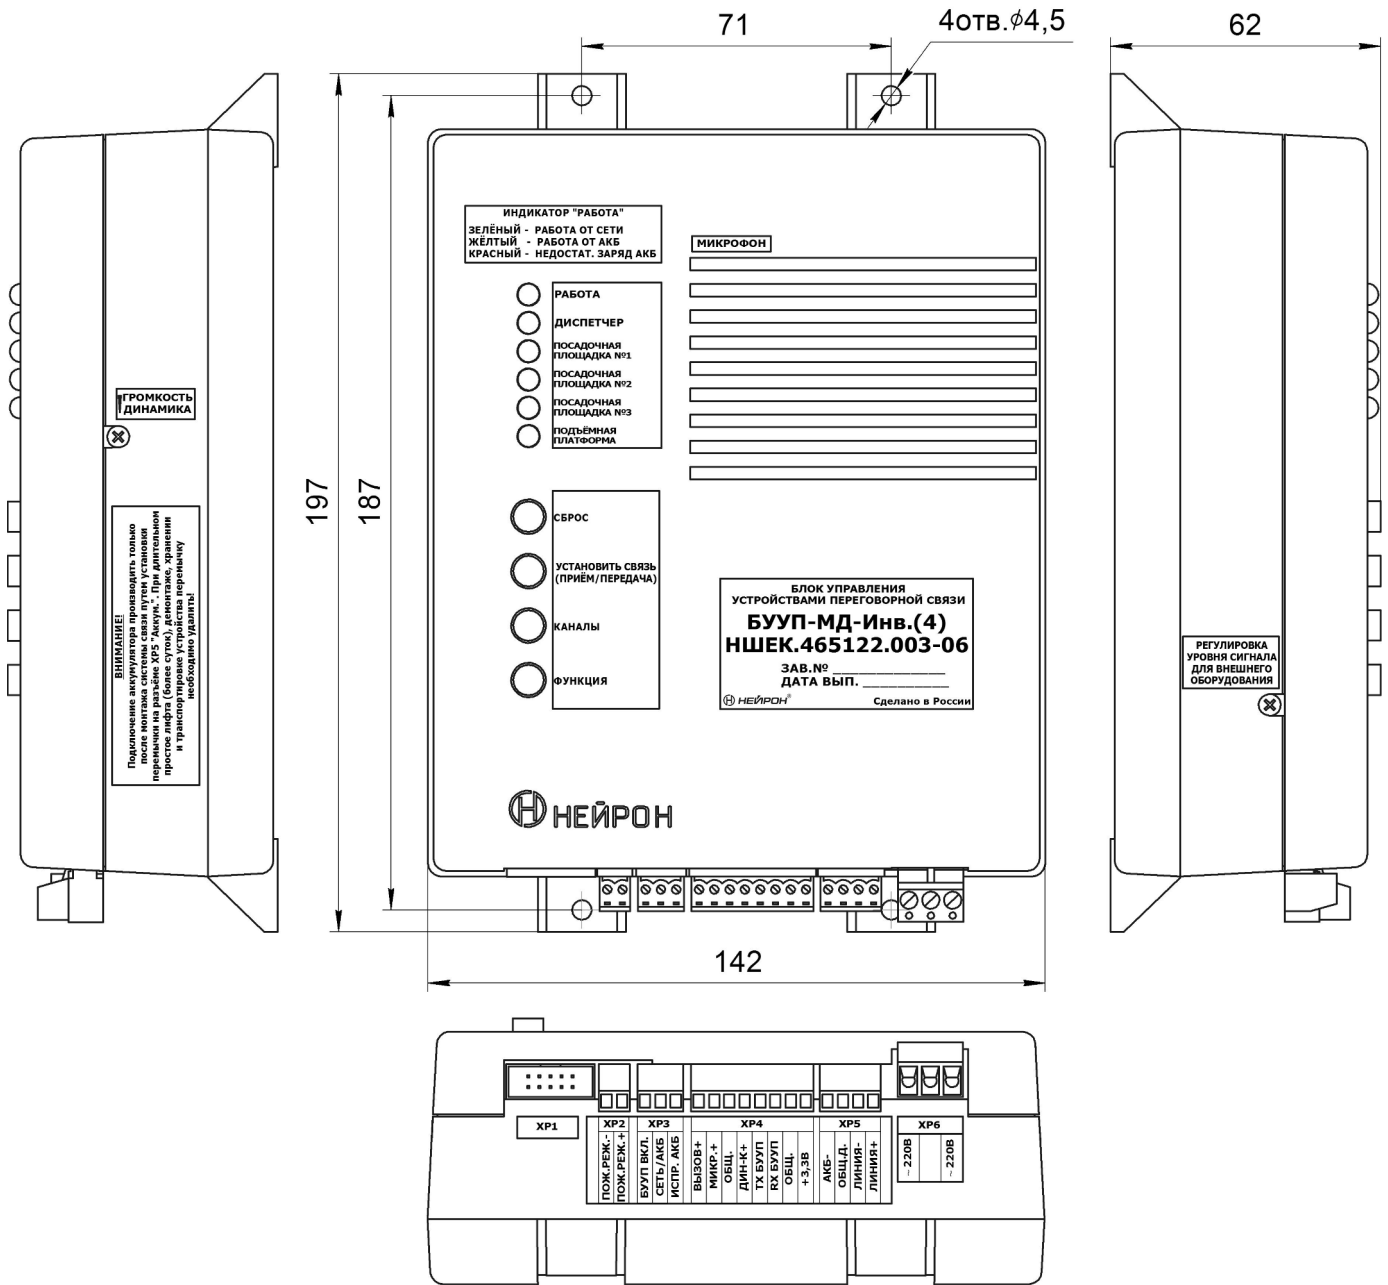


Рис.1 Внешний вид Блока управления устройствами переговорными «БУУП-МД-инв.(4)» НШЕК.465122.003-06