

УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОВОРНОЙ СВЯЗИ «УПЭ-МД-пожарное (ант. корп.) НШЕК.465112.005-06 ЭТИКЕТКА

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Устройство переговорное «УПЭ-МД-пожарное (ант. корп.)» входит в состав Системы диспетчерской и аварийно-ремонтной связи лифта «СДАСЛ». Устройство выполнено в ударопрочном, вандалозащищенном корпусе.

Устройство предназначено для обеспечения переговорной связи с кабиной лифта в режиме перевозки пожарных подразделений.

Устройство подключается к блоку БУУП-МД (или его модификации) по 2-х проводной линии связи.

«УПЭ-МД-пожарное (ант. корп.)» устанавливается в непосредственной близости от поста вызова назначенного этажа для пожарных. Запирание корпуса производится специализированным ключом (входит в комплект поставки). Чертеж ключа приведен на рис.1.

Внешний вид устройства показан на рис.1 Приложения.

Условия эксплуатации, хранения и транспортирования - УХЛ4 по ГОСТ 15150.

Более подробная информация об устройстве (описание работы, индикация, настройка, схемы монтажа и т.д.) приведена в Руководстве по эксплуатации и инструкции по монтажу системы СДАСЛ. (www.lift-neiron.ru).

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Напряжение питания	+35÷65 В (от «БУУП-МД»)
Потребляемая мощность: в режиме ожидания	0,2 Вт
	в режиме ГГС
Режим работы	круглосуточный, непрерывный
Габаритные размеры	206 x 86 x 25 мм
Масса	0,8 кг

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Наименование	Количество
Устройство переговорной связи «УПЭ-МД-пожарное (нат. корп.)» НШЕК.465112.005-06	1 шт.
Этикетка на «УПЭ-МД-пожарное (ант. корп.) НШЕК.465112.005-06ЭТ	1 шт.

4 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу устройства в течение 2-х лет со дня ввода в эксплуатацию, но не более 2,5 лет со дня отгрузки потребителю при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, указанных в руководстве по эксплуатации.

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Устройство «УПЭ-МД-пожарное (ант. корп.) НШЕК.465112.005-06 Зав.№ _____

Устройство соответствует требованиям конструкторской документации и признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска « _____ » _____ 20__ г.

Представитель ОТК предприятия-изготовителя _____

(штамп ОТК)

6 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

В случае отказа в работе устройства в период гарантийного срока, необходимо:

1. Заполнить анкету о неисправности или повреждении.
2. Устройство, анкету и этикетку направить в адрес предприятия-изготовителя.

Без указанных документов претензии к качеству работы изделия не принимаются и гарантийный ремонт не производится.

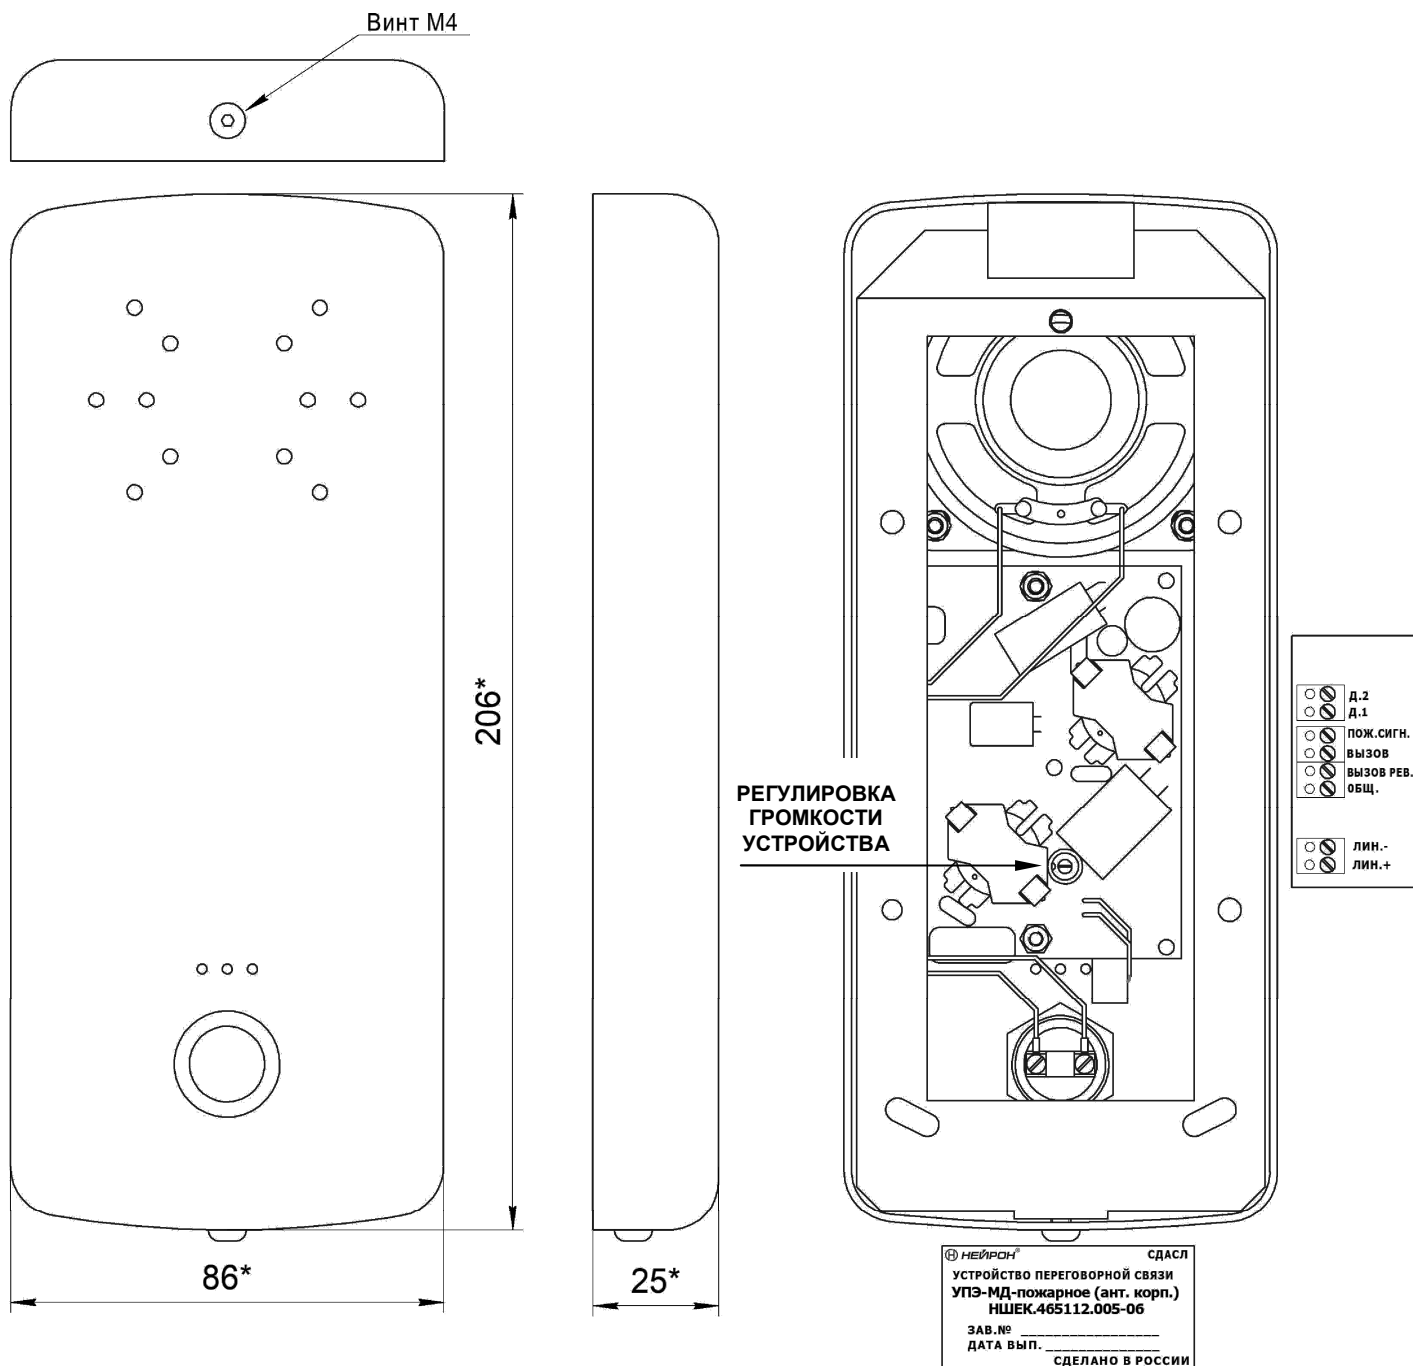


Рис.2 – Внешний вид устройства переговорной связи «УПЭ-МД-пожарное (ант. корп.)»
 НШЕК.465112.005-06