

**УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОВОРНОЕ «УП(ДП)-М»
ЭТИКЕТКА
НШЕК.465112.005-07ЭТ**

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Устройство переговорное дополнительного поста, далее «УП(ДП)-М», входит в состав Системы диспетчерской и аварийно-ремонтной связи лифта «СДАСЛ». Устройство «УП(ДП)-М» предназначено для организации двухсторонней переговорной связи между кабиной лифта и близко расположенным (до 500м) помещением для обслуживающего персонала (консьерж, комната охраны и т.д.).

Внимание! Ограничением применения данного устройства являются лифты с режимом «Перевозка пожарных подразделений».

Внешний вид Устройства переговорного «УП(ДП)-М» показан на рис.1 Приложения.

Условия эксплуатации, хранения и транспортирования - УХЛ4 по ГОСТ 15150.

Более подробная информация об устройстве (описание работы, индикация, настройка, схемы монтажа и т.д.) приведена в эксплуатационной документации на систему «СДАСЛ» (www.lift-neiron.ru).

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Напряжение питания	+35÷65В (от «БУУП-МД»)
Потребляемая мощность:	
в режиме ожидания	0,2Вт
в режиме ГГС	1Вт
Режим работы	круглосуточный, непрерывный
Габаритные размеры	150x78x45мм
Масса	0,25кг

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Наименование	Количество
Устройство переговорное «УП(ДП)-М» НШЕК.465112.005-07	1шт.
Этикетка «УП(ДП)-М» НШЕК.465112.005-07ЭТ	1шт.

4 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу устройства в течение 2-х лет со дня ввода в эксплуатацию, но не более 2,5 лет со дня отгрузки потребителю при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, указанных в эксплуатационной документации.

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Устройство «УП(ДП)-М» НШЕК.465112.005-07 Зав.№ _____

Устройство соответствует требованиям конструкторской документации и признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска « ____ » _____ 20 ____ г.

Представитель ОТК предприятия-изготовителя _____

(штамп ОТК)

6 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

6.1 В случае отказа в работе устройства в период гарантийного срока, необходимо акт о неисправности и устройство направить в адрес предприятия – изготовителя:

**390023, г. Рязань, пр. Яблочкова, д. 5, корп. 1,
тел./факс (4912) 24-16-05, тел. (4912) 45-83-44
www.lift-neiron.ru, e-mail: info@lift-neiron.ru**

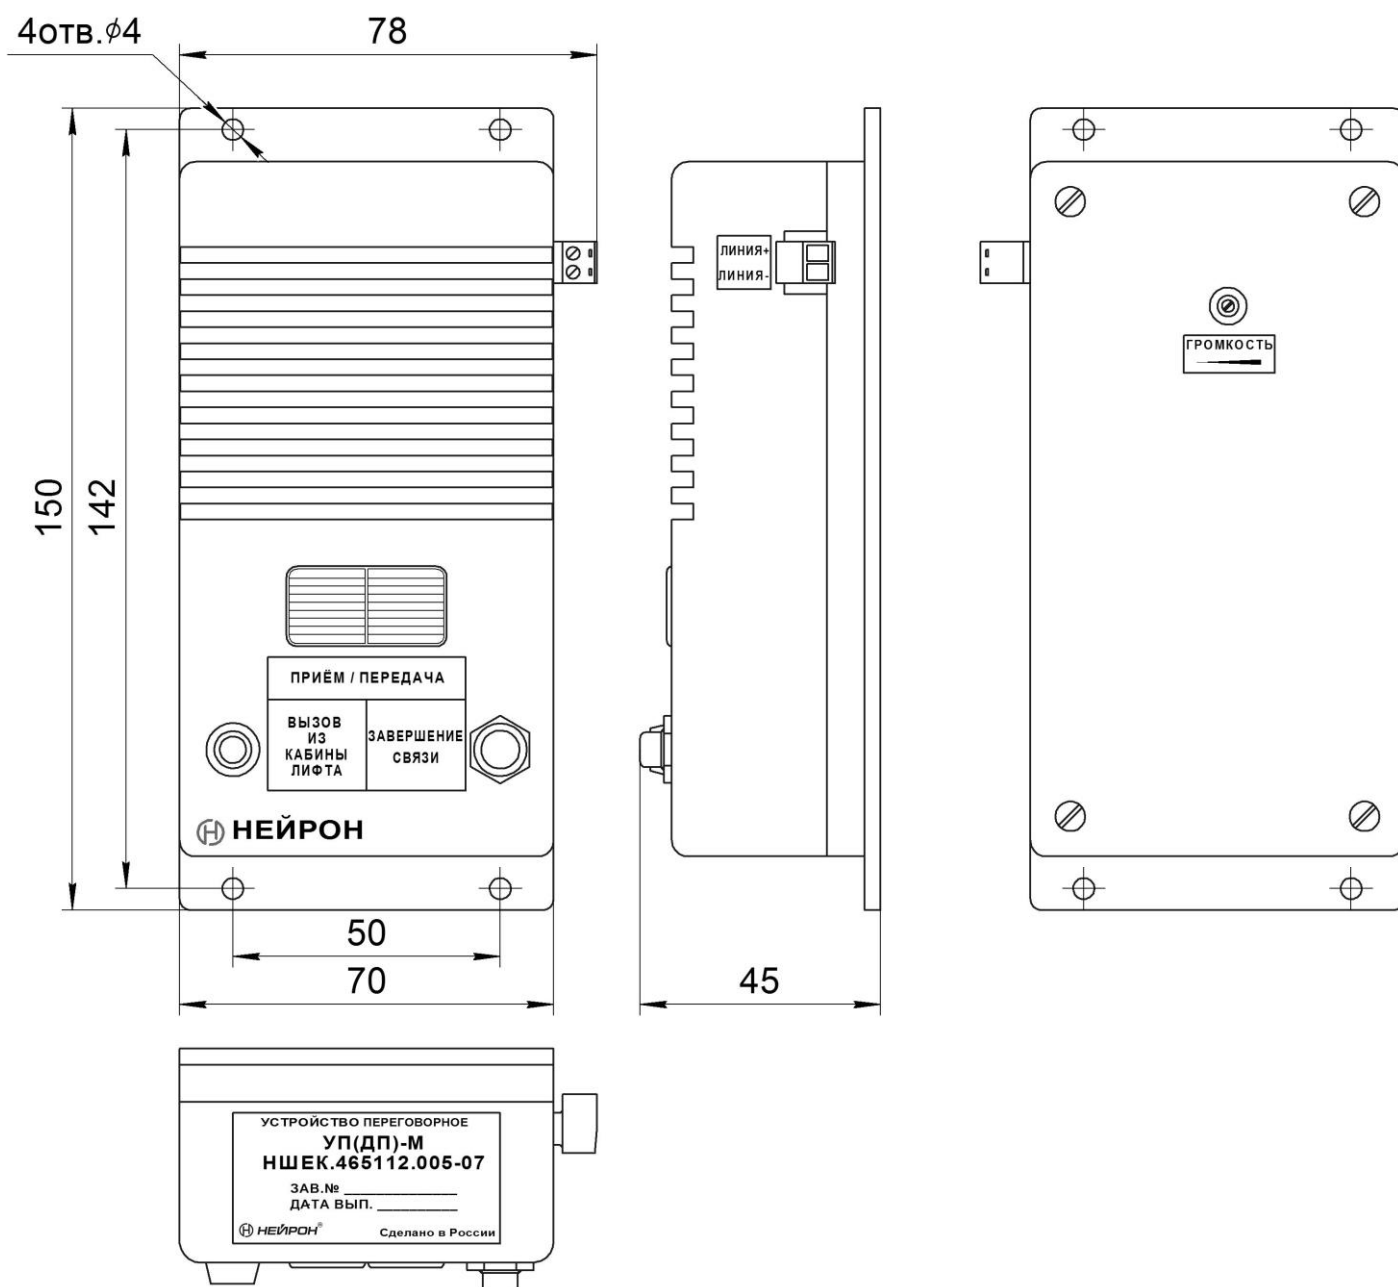


Рис.1 Внешний вид Устройства переговорного УП(ДП)-М НШЕК.465112.005-07