Устройство переговорное УП-МД(1)
ЭТИКЕТКА НШЕК.465112.010-01 ЭТ

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Устройство переговорное УП-МД(1) входит в состав диспетчерского комплекса «КУПОЛ».
Устройство переговорное УП-МД(1) выполнено в пластмассовом корпусе.
Устройство обеспечивает:

- - вызов диспетчера;
- - двухстороннюю громкоговорящую связь с диспетчером;
- - подключение 2-х датчиков типа «сухой контакт».
- - подключение Платы громкоговорящей связи ПГС-МД и ее кнопки вызова (подключение осуществляется 5-ю проводами).

Устройство подключается к блоку БУУП-МД по 2-х проводной линии связи.
Устанавливается в местах недоступных для посторонних лиц: на крыше кабины, в подсобных помещениях и т.д.
Внешний вид устройства переговорного УП-МД(1) показан на рис.1 Приложения.

Внимание! К одной линии связи блока БУУП-МД параллельно может быть подключено до 8 шт. переговорных устройств. При этом каждое переговорное устройство должно иметь свой индивидуальный адрес (адр.5 – адр.12).

Программирование осуществляется либо непосредственно с блока БУУП-МД, либо с помощью сервисного устройства.
Условия эксплуатации, хранения и транспортирования - УХЛ4 по ГОСТ 15150.

Более подробная информация об устройстве (описание работы, индикация, настройка, схемы монтажа и т.д.) приведена в эксплуатационной документации на ДК «КУПОЛ». (**www.lift-neiron.ru)**

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Напряжение питания	+35÷65В (от «БУУП-МД»)
Потребляемая мощность:	
в режиме ожидания	0,2Вт
в режиме ГГС	1Вт
Режим работы	круглосуточный, непрерывный
Габаритные размеры	150х75х40мм
Масса	0,25кг

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Наименование	Количество
Устройство переговорное УП-МД(1) НШЕК.465112.010-01	1шт.
Этикетка Устройство переговорное УП-МД(1) НШЕК.465112.010-01ЭТ	1шт.

4 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу устройства в течение 2-х лет со дня ввода в эксплуатацию, но не более 2,5 лет со дня отгрузки потребителю при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, указанных в эксплуатационной документации.

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Устройство переговорное «УП-МД(1) НШЕК.465112.010-01 Зав.№ _____

5.1 Устройство переговорное соответствует комплекту конструкторской документации и признано годной к эксплуатации.

Дата выпуска _____ Штамп ОТК Контролер ОТК_____

6 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

6.1 В случае отказа в работе устройства в период гарантийного срока, необходимо акт о неисправности и устройство направить в адрес предприятия – изготовителя:

390023, г. Рязань, пр. Яблочкова, д. 5, корп. 1
тел./факс (4912) 24-16-05, тел. (4912) 45-83-44
www.lift-neiron.ru, e-mail: info@lift-neiron.ru

© ООО «Нейрон», 2015

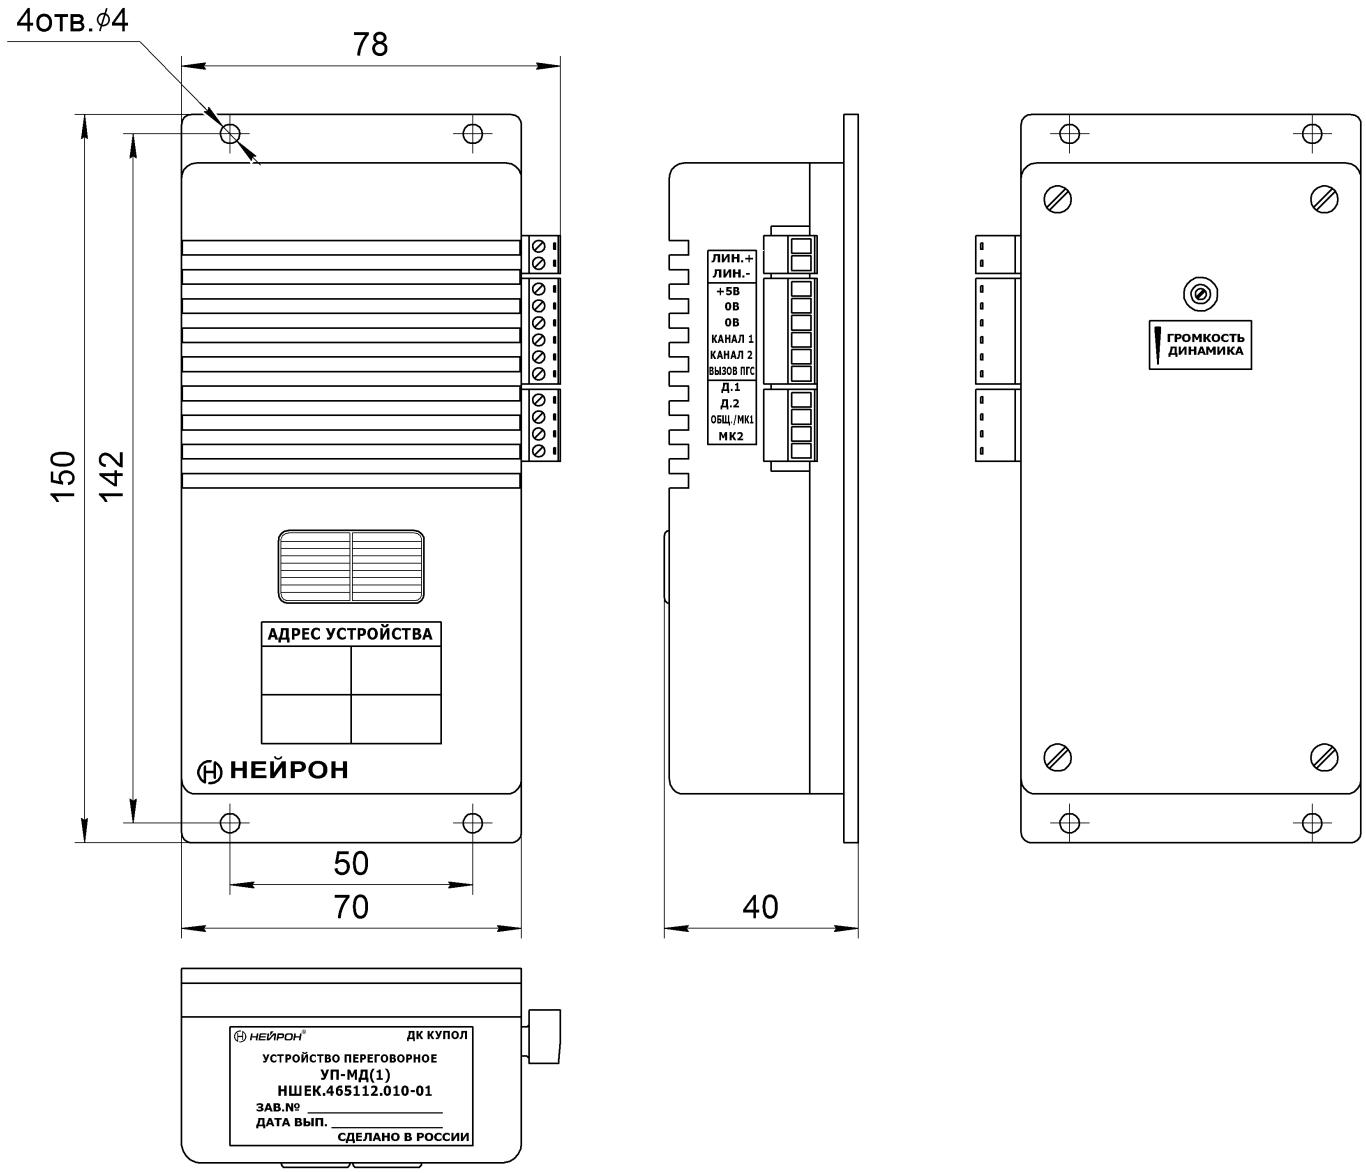

Рис.1 Внешний вид Устройства переговорного УП-МД(1) НШЕК.465112.010-01

© ООО «Нейрон», 2015