

ПЛАТА ГРОМКОГОВОРЯЩЕЙ СВЯЗИ ПГС-МД ЭТИКЕТКА НШЕК.465319.005ЭТ

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Плата громкоговорящей связи ПГС-МД НШЕК.465319.005 (далее по тексту «плата») входит в состав «Системы диспетчерской и аварийно-ремонтной связи лифта «СДАСЛ»» и Диспетчерского комплекса «КУПОЛ».

Конструктивно плата выполнено без корпуса и кнопки «Вызов».

Плата обеспечивает 2-х стороннюю переговорную связь:

- в составе системы СДАСЛ с блоком БУУП-МД;
- в составе ДК «Купол» с диспетчером.

Устанавливается в панель приказов лифтов, подъёмных платформ, в шкафы управления и т.д.

Подключается к переговорным устройствам УП всех модификаций 4-я проводами. Для реализации вызова необходимо подключение внешней кнопки к соответствующим клеммам на переговорном устройстве УП.

Внешний вид устройства ПГС-МД показан на рис.1 Приложения.

Условия эксплуатации, хранения и транспортирования - УХЛ4 по ГОСТ 15150.

Более подробная информация об устройстве (описание работы, индикация, настройка, схемы монтажа и т.д.) приведена в эксплуатационной документации на систему «СДАСЛ» и комплекс ДК «КУПОЛ». (www.lift-neiron.ru)

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Мощность динамика	0,25 Вт
Габариты размеры	80x25x22 мм

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Наименование	Количество
Плата громкоговорящей связи ПГС-МД НШЕК.465319.005	1 шт.
Этикетка ПГС-МД НШЕК.465319.005ЭТ	1 шт. на партию

4 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу устройства в течение 2-х лет со дня ввода в эксплуатацию, но не более 2,5 лет со дня отгрузки потребителю при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, указанных в эксплуатационной документации.

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Партия плат громкоговорящей связи НШЕК.465319.005 соответствует комплекту конструкторской документации и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска _____ Штамп ОТК _____ Контролер ОТК _____

6 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

В случае отказа в работе платы в период гарантийного срока, необходимо акт о неисправности и плату направить в адрес предприятия-изготовителя:

390023, г. Рязань, пр. Яблочкова, д. 5, корп. 1
тел./факс (4912) 24-16-05, тел. (4912) 45-83-44
www.lift-neiron.ru, e-mail: info@lift-neiron.ru

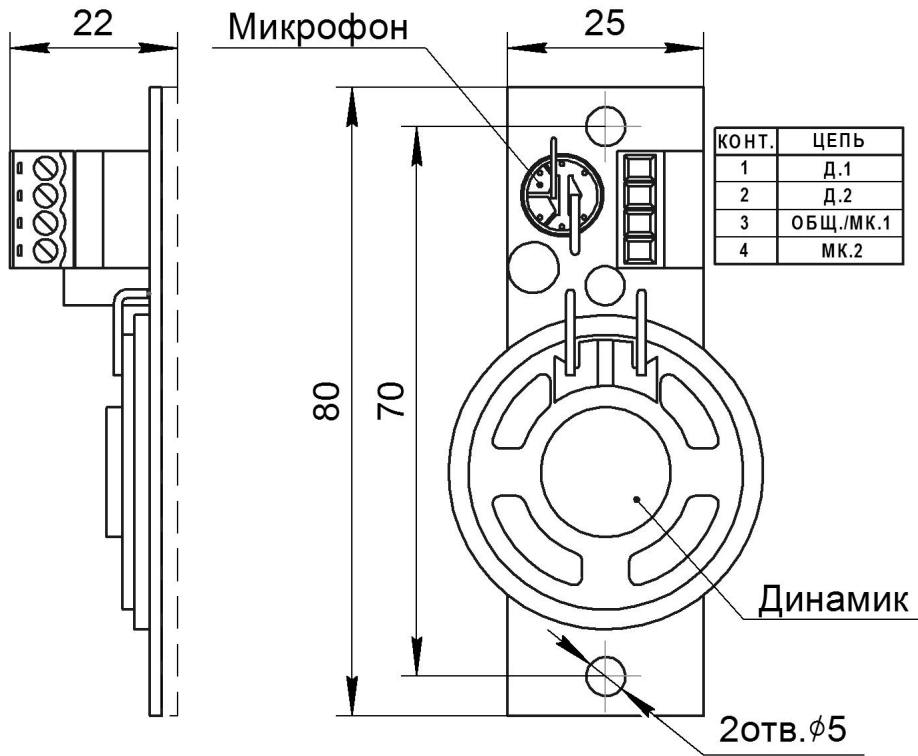


Рис.1 Внешний вид Платы громкоговорящей связи ПГС-МД НШЕК.465319.005

ПЛАТА ГРОМКОГОВОРЯЩЕЙ СВЯЗИ ПГС-МД ЭТИКЕТКА НШЕК.465319.005ЭТ

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Плата громкоговорящей связи ПГС-МД НШЕК.465319.005 (далее по тексту «плата») входит в состав «Системы диспетчерской и аварийно-ремонтной связи лифта «СДАСЛ»» и Диспетчерского комплекса «КУПОЛ».

Конструктивно плата выполнено без корпуса и кнопки «Вызов».

Плата обеспечивает 2-х стороннюю переговорную связь:

- в составе системы СДАСЛ с блоком БУУП-МД;
- в составе ДК «Купол» с диспетчером.

Устанавливается в панель приказов лифтов, подъёмных платформ, в шкафы управления и т.д.

Подключается к переговорным устройствам УП всех модификаций 4-я проводами. Для реализации вызова необходимо подключение внешней кнопки к соответствующим клеммам на переговорном устройстве УП.

Внешний вид устройства ПГС-МД показан на рис.1 Приложения.

Условия эксплуатации, хранения и транспортирования - УХЛ4 по ГОСТ 15150.

Более подробная информация об устройстве (описание работы, индикация, настройка, схемы монтажа и т.д.) приведена в эксплуатационной документации на систему «СДАСЛ» и комплекс ДК «КУПОЛ». (www.lift-neiron.ru)

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Мощность динамика	0,25 Вт
Габариты размеры	80x25x22 мм

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Наименование	Количество
Плата громкоговорящей связи ПГС-МД НШЕК.465319.005	1 шт.
Этикетка ПГС-МД НШЕК.465319.005ЭТ	1 шт. на партию

4 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу устройства в течение 2-х лет со дня ввода в эксплуатацию, но не более 2,5 лет со дня отгрузки потребителю при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, указанных в эксплуатационной документации.

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Партия плат громкоговорящей связи НШЕК.465319.005 соответствует комплекту конструкторской документации и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска _____ Штамп ОТК _____ Контролер ОТК _____

6 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

В случае отказа в работе платы в период гарантийного срока, необходимо акт о неисправности и плату направить в адрес предприятия-изготовителя:

390023, г. Рязань, пр. Яблочкова, д. 5, корп. 1
тел./факс (4912) 24-16-05, тел. (4912) 45-83-44
www.lift-neiron.ru, e-mail: info@lift-neiron.ru

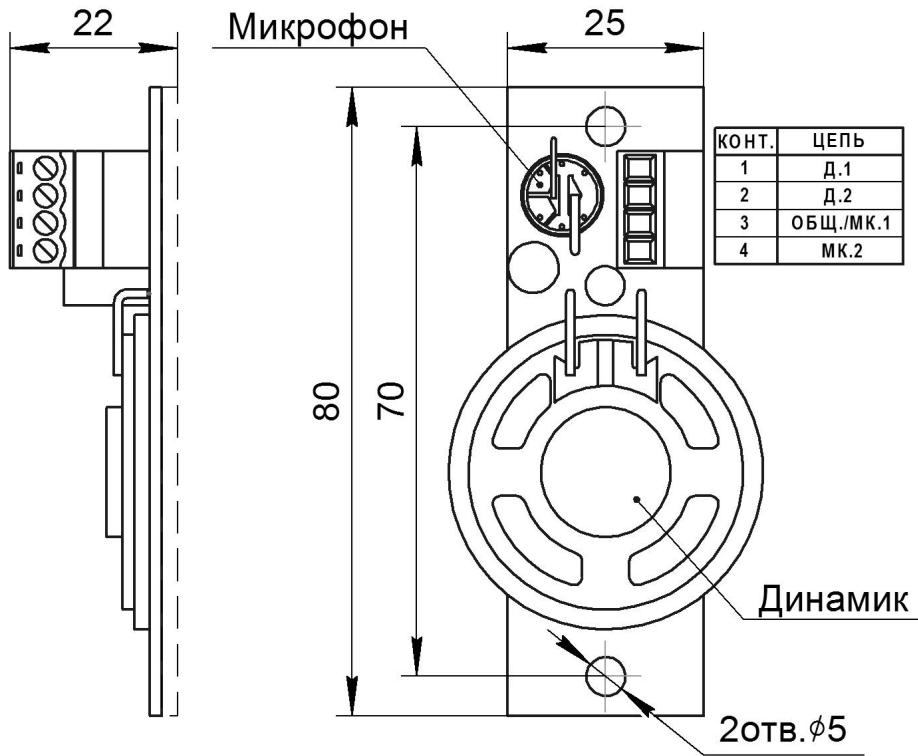


Рис.1 Внешний вид Платы громкоговорящей связи ПГС-МД НШЕК.465319.005