

Плата управления аварийным освещением (ПУАО) ЭТИКЕТКА НШЕК.468332.007ЭТ

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Плата управления аварийным освещением (ПУАО) НШЕК. 468332.007 (далее «ПУАО») предназначена для зарядки внешней аккумуляторной батареи (не входит в комплект поставки) и питания от нее аварийного освещения в кабине лифта посредством индикаторов TFT-4,3 (с речевыми сообщениями) или TFT-8 (с речевыми сообщениями) в случае прекращения питания рабочего освещения.

Внешний вид устройства с указанием габаритных и установочных размеров, а также назначением контактов разъемов показаны на рис.1 Приложения.

Условия эксплуатации, хранения и транспортирования - УХЛ4 по ГОСТ 15150.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Напряжение питания платы	+24В
Потребляемая мощность, не более	1,2 Вт
Выходное напряжение	12В ±1В постоянного тока
Максимальный выходной ток, не более	350 мА
Выходная мощность, не более	4 Вт
Время питания аварийного освещения, не менее	1 час
Режим работы	круглосуточный, непрерывный
Тип внешней аккумуляторной батареи	Свинцовая, +12В, 0,8 - 1,2 Ач
Габаритные размеры	105 x 56 x 15 мм
Масса	0,1 кг

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Наименование	Количество
Плата управления аварийным освещением ПУАО НШЕК.468332.007	1шт.
Этикетка на «плату ПУАО» НШЕК.468332.007ЭТ	1шт. на партию

4 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу устройства в течение 2-х лет со дня ввода в эксплуатацию, но не более 2,5 лет со дня отгрузки потребителю при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, указанных в руководстве по эксплуатации.

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Плата управления аварийным освещением (ПУАО) НШЕК.468332.007 соответствует требованиям конструкторской документации и признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска « ____ » _____ 20__ г.

Представитель ОТК предприятия-изготовителя _____
(штамп ОТК)

6 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

В случае отказа в работе устройства в период гарантийного срока, необходимо:

1. Заполнить анкету о неисправности или повреждении.
2. Устройство, анкету и этикетку направить в адрес предприятия-изготовителя.

Без указанных документов претензии к качеству работы изделия не принимаются и гарантийный ремонт не производится.

390023, г. Рязань, пр. Яблочкова, д. 5, корп. 1
тел./факс (4912) 24-16-05,
тел. (4912) 45-83-44
www.lift-neiron.ru,
e-mail: info@lift-neiron.ru

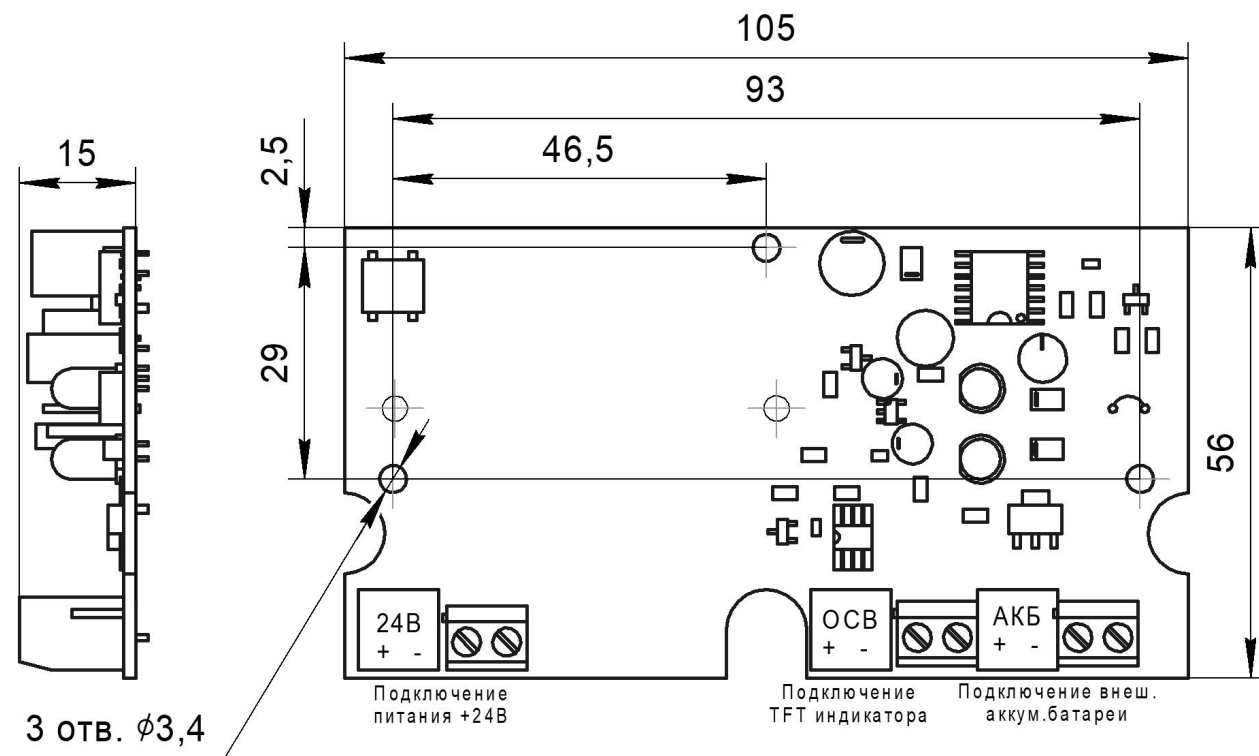


Рис.1 – Внешний вид платы управления аварийным освещением ПУАО НШЕК.468332.007

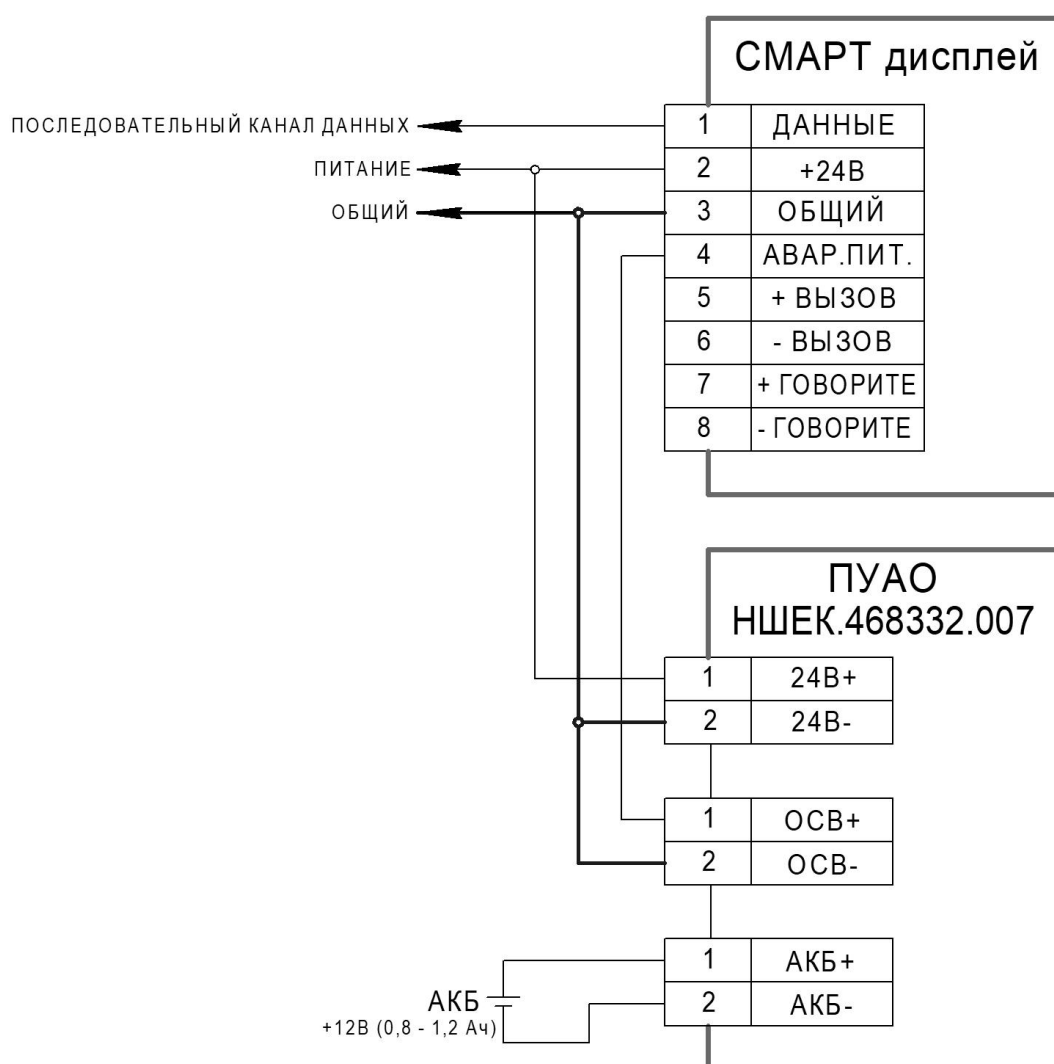


Рис.2 – Схема подключения платы ПУАО НШЕК.468332.007 к дисплею с функцией аварийного освещения