

ЭТИКЕТКА ПОСТАВОЧНАЯ Вызывной пост ВП-1000-01

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Вызывной пост ВП-1000-01 предназначен для ручного дистанционного управления лифтом — вызов лифта с посадочной площадки (этажа). Обеспечивает работу в составе лифтов различного назначения со шкафами управления УЛ, УКЛ, ШУЛК с односторонним собирательным управлением. Пост устанавливается накладным способом на стене у дверей лифта и осуществляет регистрацию вызова прибытия кабины на этаж.

Внешний вид с указанием габаритных и установочных размеров приведен на рис.1 Приложения. Условия эксплуатации, хранения и транспортирования - УХЛ4 по ГОСТ 15150.

Более подробная информация доступна на сайте (www.lift-neiron.ru)

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| | |
|--|---|
| Количество кнопок | 1 |
| Наименование кнопок | MT42RUS (SCHAEFER, Германия) |
| Подсветка | Красная (светодиодная) |
| Напряжение питания подсветки | +24В импульсное (скважность импульсов от 1:10 до 1:20) |
| Средний ток подсветки | 20мА |
| Контакт: коммутируемое напряжение коммутируемый ток | 24В пост. 0,01-50мА |
| Надпись кнопки | Нет |
| Код Брайля | Нет |
| Тип индикатора | Нет |
| Длина кабеля подключения | 2 м |
| Тип корпуса | Накладной |
| Материал корпуса | Нержавеющая шлифованная сталь 1,5мм |
| Габариты размеры ДхШхГ | 206x86x25 мм |
| Масса вызывного поста | 0,5 кг |

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

| Наименование | Количество |
|--------------------------|------------|
| Вызывной пост ВП-1000-01 | 1шт. |
| Этикетка | 1шт. |

4 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу устройства в течение 2-х лет со дня ввода в эксплуатацию, но не более 2,5 лет со дня отгрузки потребителю при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, указанных в эксплуатационной документации.

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Вызывной пост ВП-1000-01 соответствует комплекту конструкторской документации и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска « ____ » _____ 20 ____ г.

Представитель ОТК предприятия-изготовителя _____

6 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

В случае отказа в работе устройства в период гарантийного срока, необходимо акт о неисправности и устройство направить в адрес предприятия – изготовителя:

390023, г. Рязань, пр. Яблочкова, д. 5, корп. 1
тел./факс (4912) 24-16-05, тел. (4912) 45-83-44
www.lift-neiron.ru, e-mail: info@lift-neiron.ru

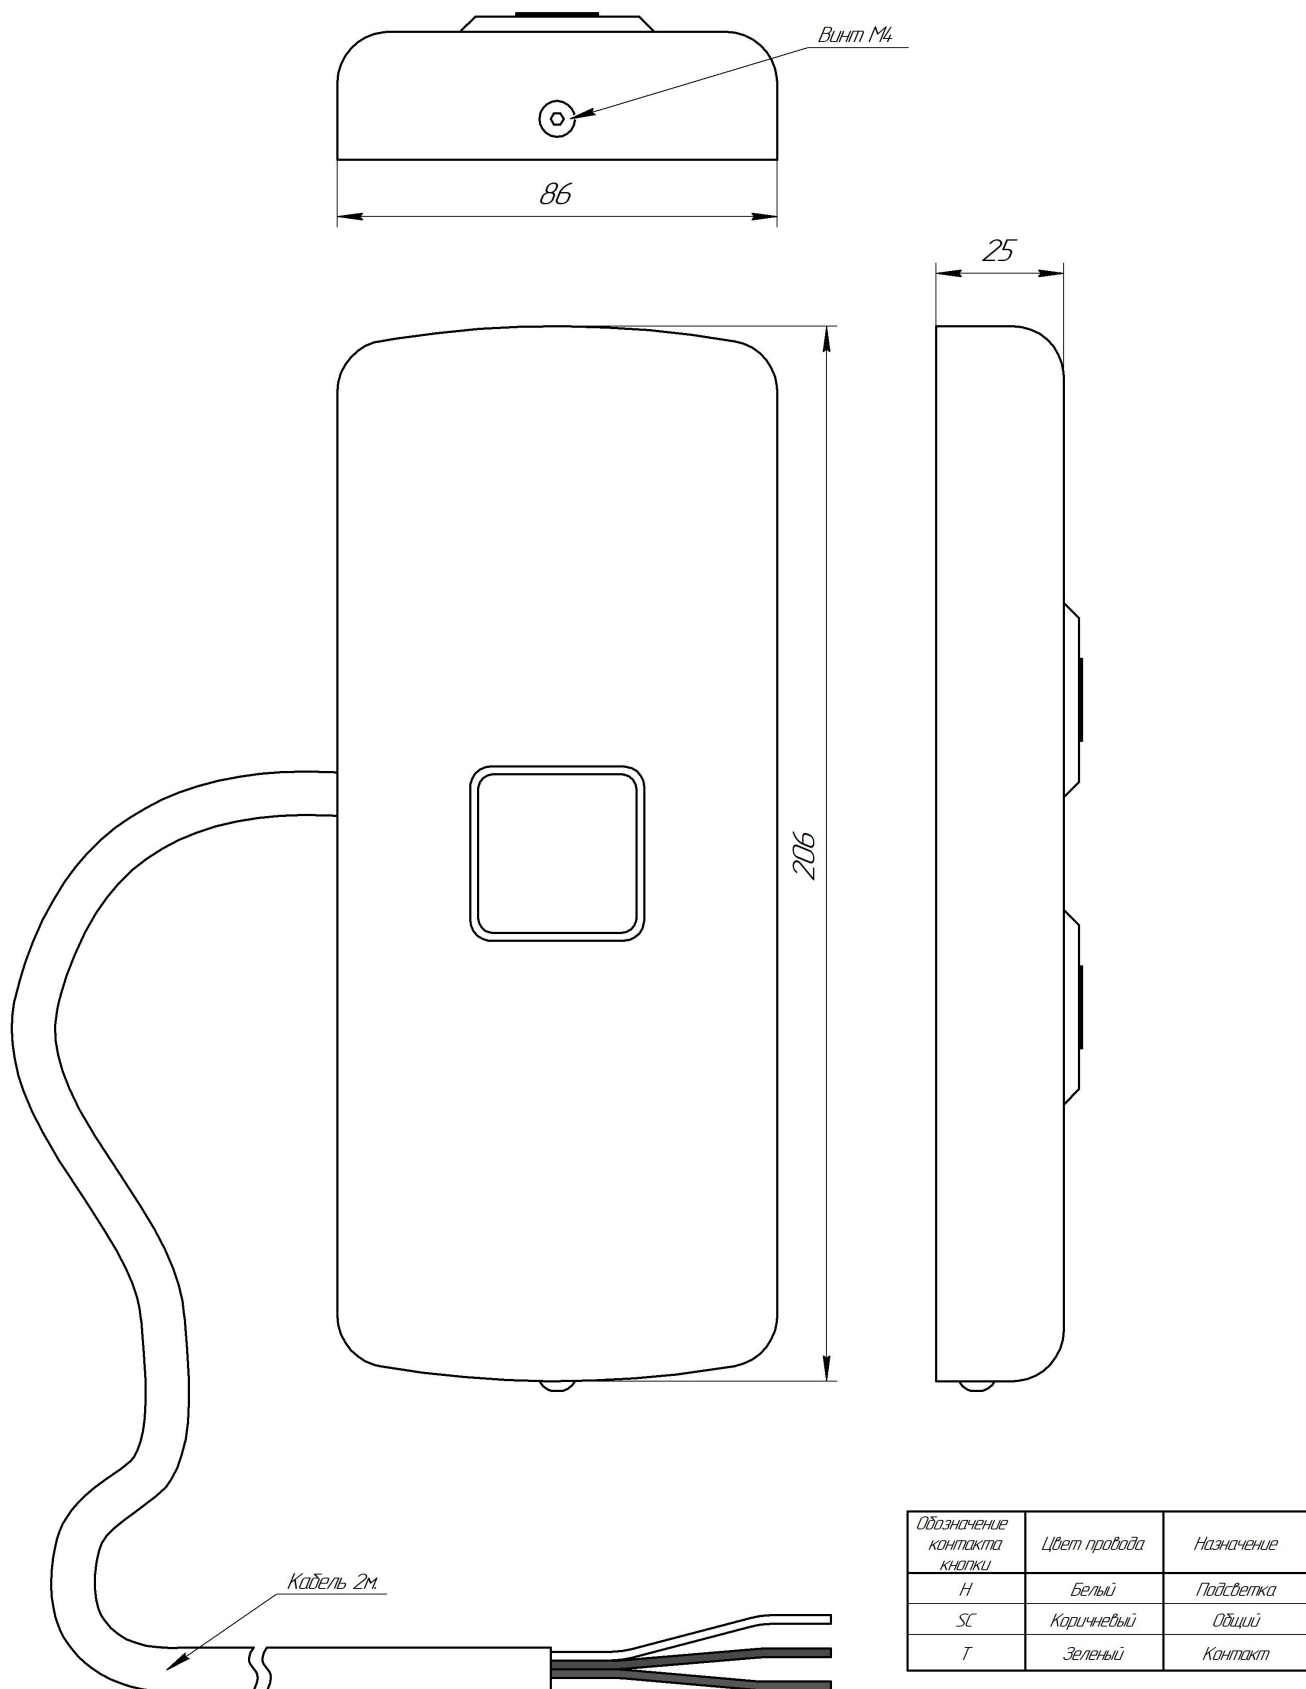


Рис.1 Внешний вид и габаритные размеры Вызывного поста ВП-1000-01