

ЭТИКЕТКА

Вызывной пост ЦИРКОН НШЕК.468381.035-01 ЭТ

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Вызывной пост ЦИРКОН НШЕК.468381.035-01 предназначен для ручного дистанционного управления лифтом — вызов лифта с посадочной площадки (этажа). Обеспечивает работу в составе лифтов различного назначения с односторонним собирательным управлением. Пост устанавливается накладным способом на стене у дверей лифта. Служит для вызова лифта на этаж, выводит информацию о номере текущего этажа, направлении движения кабины лифта.

Внешний вид с указанием габаритных и установочных размеров приведен на рис.1 Приложения. Условия эксплуатации, хранения и транспортирования – УХЛ4 по ГОСТ 15150.

Более подробная информация доступна на сайте (www.lift-neiron.ru)

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Количество кнопок	1
Количество дисплеев	1
Наименование кнопок	-----
Подсветка	Белая (светодиодная)
Напряжение питания	DC24В/12В
Средний ток подсветки	-----
Контакт: коммутируемое напряжение коммутируемый ток	----- -----
Надпись кнопки	Вниз
Код Брайля	-----
Наименование индикатора	Смарт дисплей 2.4 CAN НШЕК.468232.101
Длина кабеля подключения	2 м
Тип корпуса	Накладной
Материал корпуса	Нержавеющая шлифованная сталь
Габариты размеры ДхШхГ	245x91x15 мм
Масса	0,5 кг

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Наименование	Количество
Вызывной пост ЦИРКОН НШЕК.468381.035-01	1шт.
Руководство по эксплуатации и установке НШЕК.468232.101 РЭ	1шт.
Этикетка Вызывной пост ЦИРКОН НШЕК.468381.0035-01 ЭТ	1шт.

4 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу устройства в течение 2-х лет со дня ввода в эксплуатацию, но не более 2,5 лет со дня отгрузки потребителю при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, указанных в эксплуатационной документации.

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Вызывной пост ЦИРКОН НШЕК.468381.035-01 соответствует комплекту конструкторской документации и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска « ____ » _____ 20 ____ г.

Представитель ОТК предприятия-изготовителя _____

6 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

В случае отказа в работе устройства в период гарантийного срока, необходимо акт о неисправности и устройство направить в адрес предприятия – изготовителя:

390023, г. Рязань, пр. Яблочкова, д. 5, корп. 1
тел./факс (4912) 24-16-05, тел. (4912) 45-83-44
www.lift-neiron.ru, e-mail: info@lift-neiron.ru

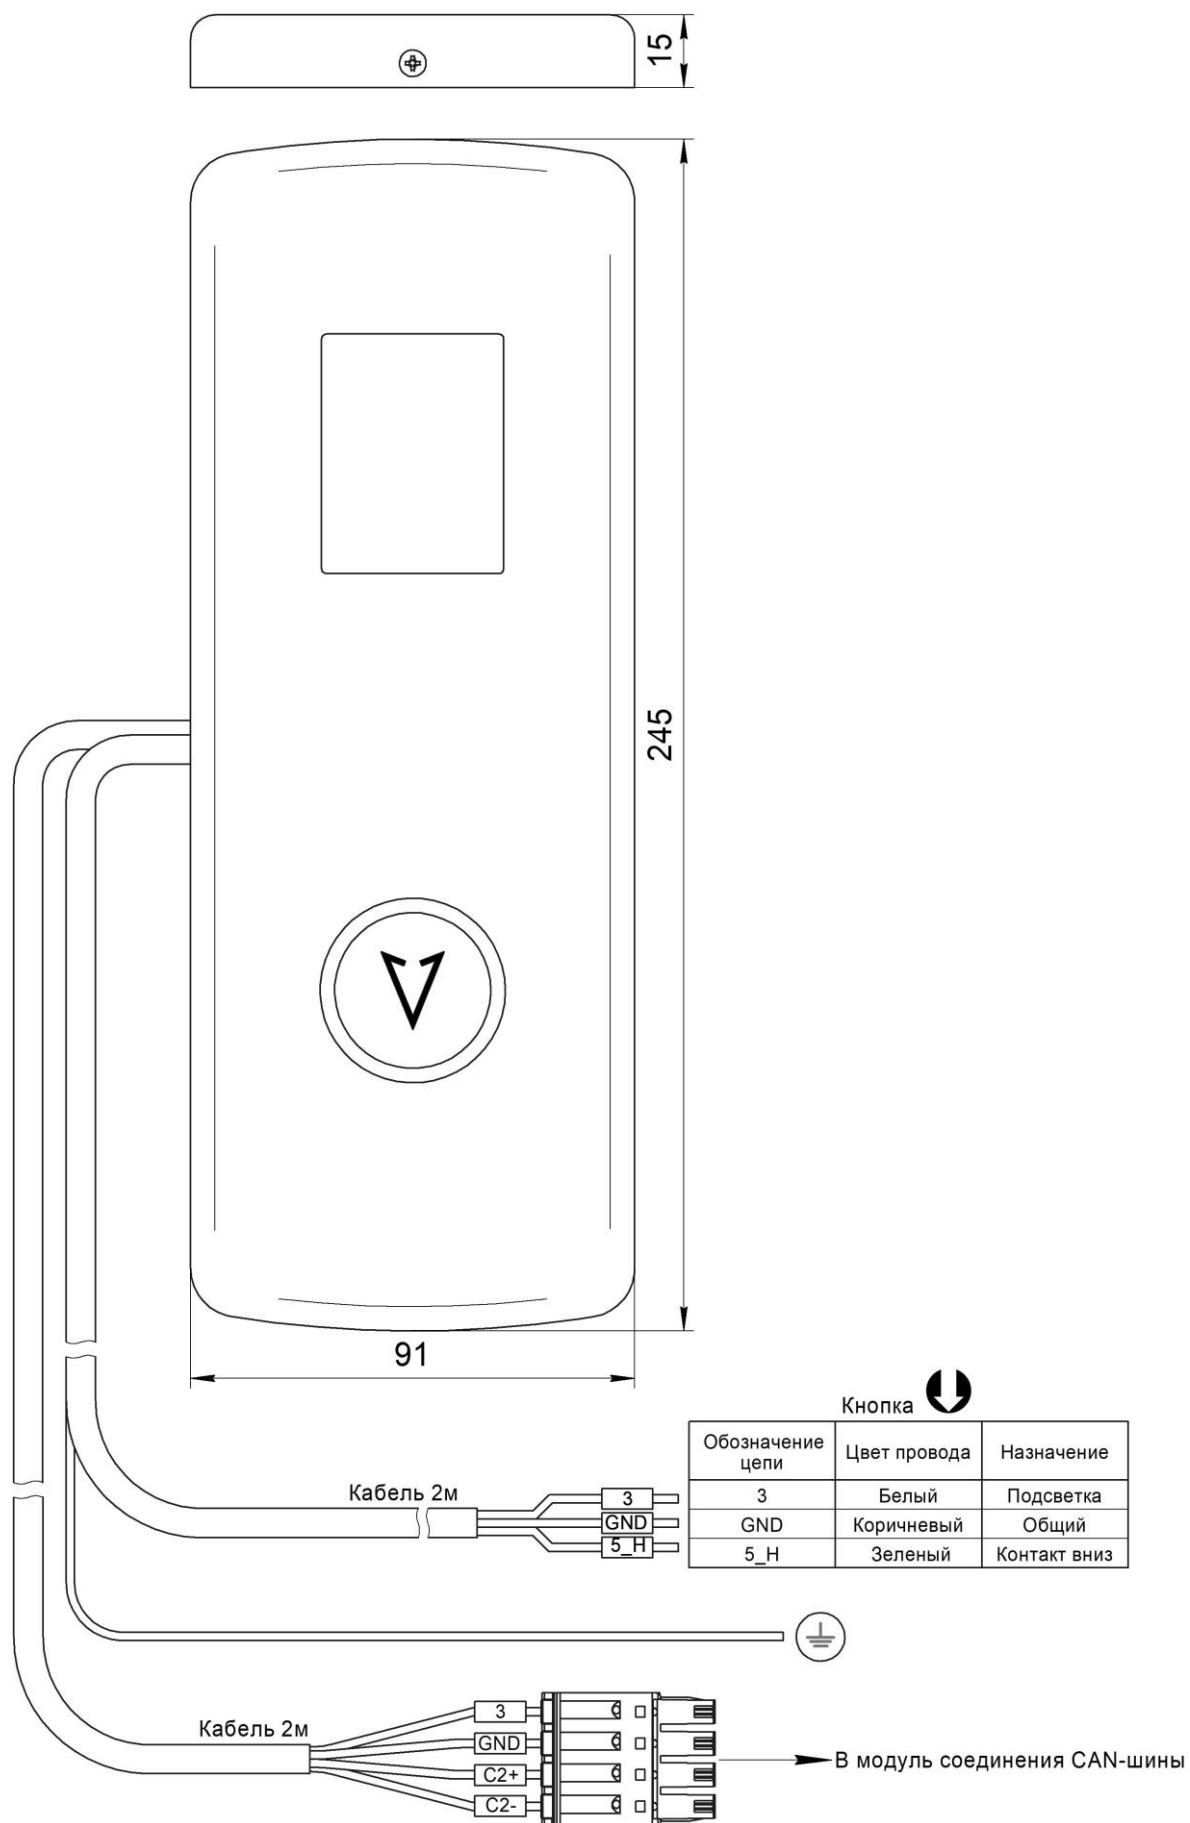


Рис.1 Внешний вид, габаритные и установочные размеры Вызывного поста ЦИРКОН НШЕК.468381.035-01

ЭТИКЕТКА

Вызывной пост ЦИРКОН НШЕК.468381.035-01 ЭТ

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Вызывной пост ЦИРКОН НШЕК.468381.035-01 предназначен для ручного дистанционного управления лифтом — вызов лифта с посадочной площадки (этажа). Обеспечивает работу в составе лифтов различного назначения с односторонним собирательным управлением. Пост устанавливается накладным способом на стене у дверей лифта. Служит для вызова лифта на этаж, выводит информацию о номере текущего этажа, направлении движения кабины лифта.

Внешний вид с указанием габаритных и установочных размеров приведен на рис.1 Приложения. Условия эксплуатации, хранения и транспортирования – УХЛ4 по ГОСТ 15150.

Более подробная информация доступна на сайте (www.lift-neiron.ru)

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Количество кнопок	1
Количество дисплеев	1
Наименование кнопок	-----
Подсветка	Белая (светодиодная)
Напряжение питания	DC24В/12В
Средний ток подсветки	-----
Контакт: коммутируемое напряжение коммутируемый ток	----- -----
Надпись кнопки	Вниз
Код Брайля	-----
Наименование индикатора	Смарт дисплей 2.4 CAN НШЕК.468232.101
Длина кабеля подключения	2 м
Тип корпуса	Накладной
Материал корпуса	Нержавеющая шлифованная сталь
Габариты размеры ДхШхГ	245x91x15 мм
Масса	0,5 кг

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Наименование	Количество
Вызывной пост ЦИРКОН НШЕК.468381.035-01	1шт.
Руководство по эксплуатации и установке НШЕК.468232.101 РЭ	1шт.
Этикетка Вызывной пост ЦИРКОН НШЕК.468381.0035-01 ЭТ	1шт.

4 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу устройства в течение 2-х лет со дня ввода в эксплуатацию, но не более 2,5 лет со дня отгрузки потребителю при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, указанных в эксплуатационной документации.

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Вызывной пост ЦИРКОН НШЕК.468381.035-01 соответствует комплекту конструкторской документации и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска « ____ » _____ 20 ____ г.

Представитель ОТК предприятия-изготовителя _____

6 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

В случае отказа в работе устройства в период гарантийного срока, необходимо акт о неисправности и устройство направить в адрес предприятия – изготовителя:

390023, г. Рязань, пр. Яблочкова, д. 5, корп. 1
тел./факс (4912) 24-16-05, тел. (4912) 45-83-44
www.lift-neiron.ru, e-mail: info@lift-neiron.ru

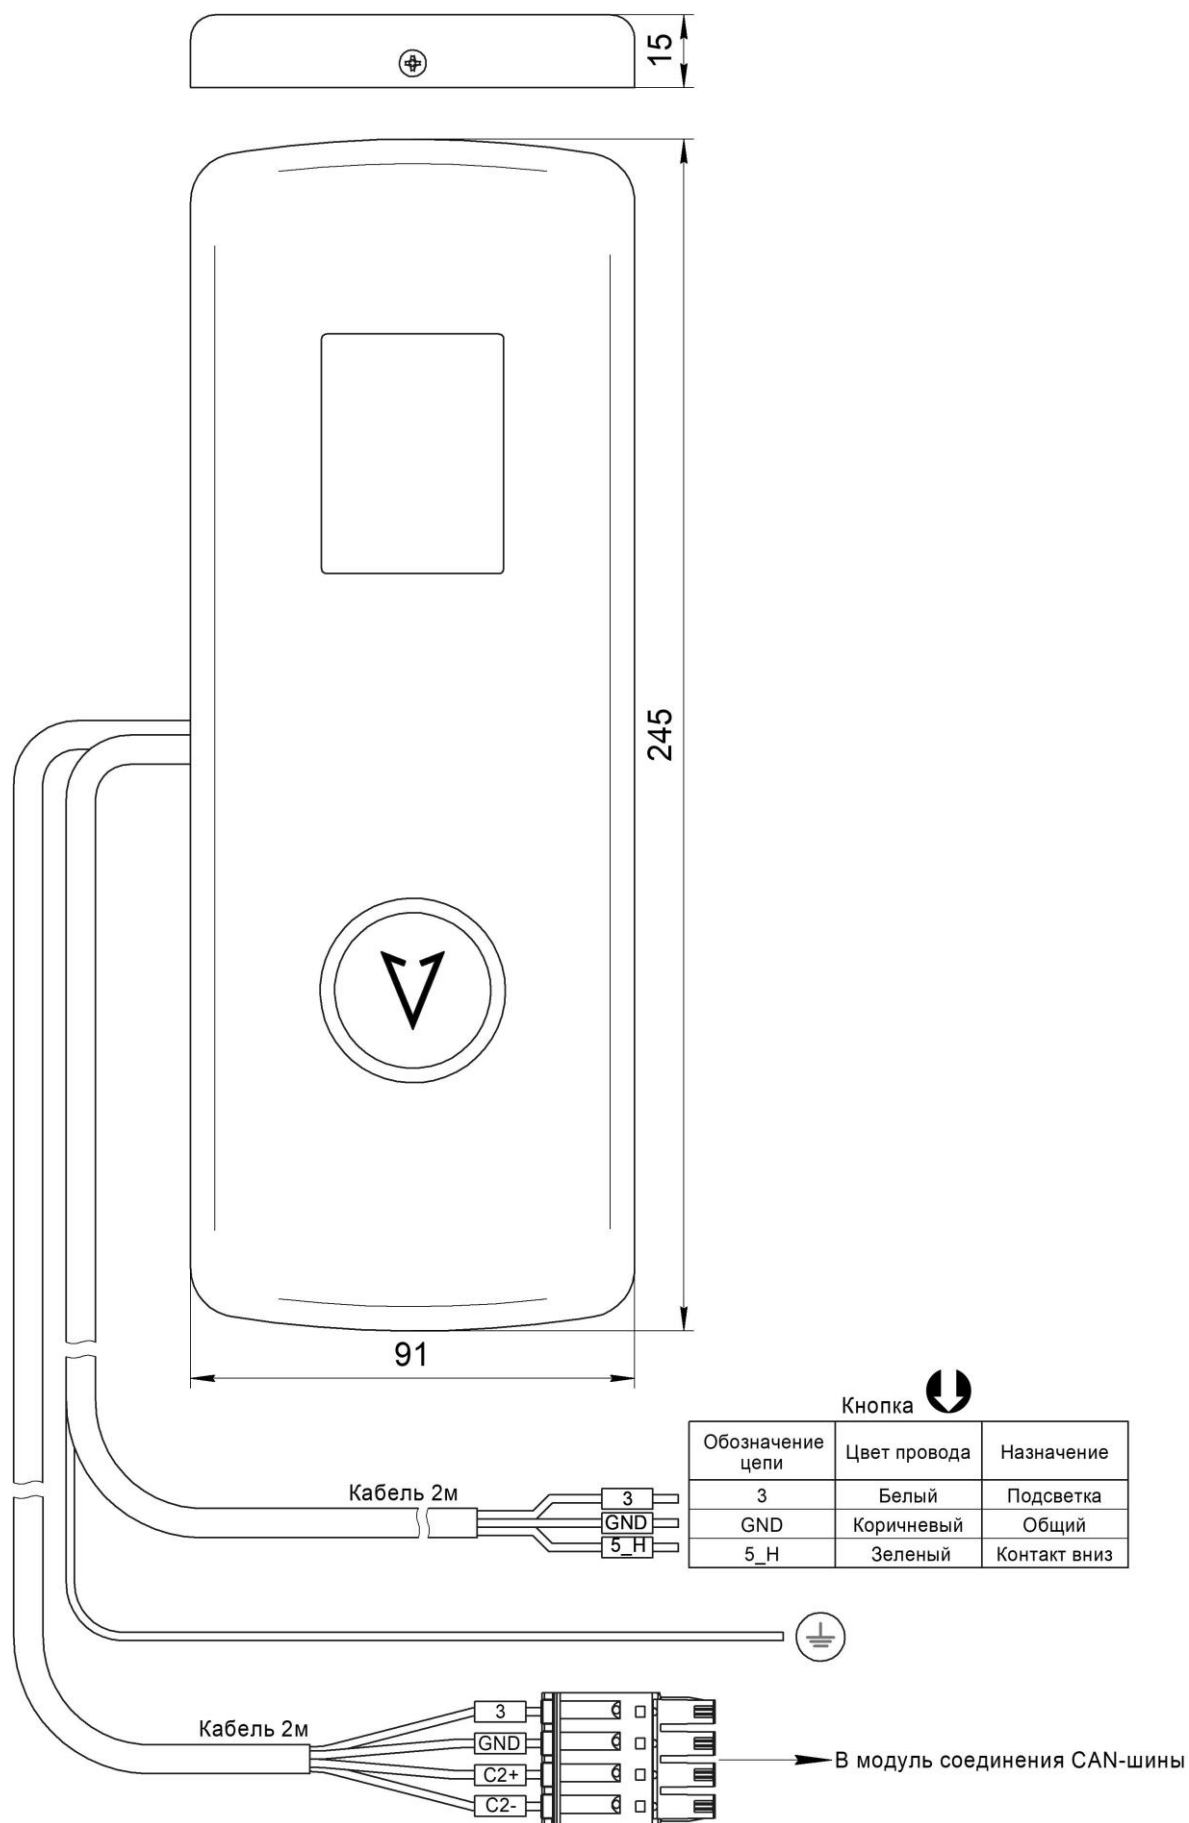


Рис.1 Внешний вид, габаритные и установочные размеры Вызывного поста ЦИРКОН НШЕК.468381.035-01