

## ЭТИКЕТКА

### Вызывной пост ОНИКС (жгут RJ45) НШЕК.468381.119 ЭТ

#### 1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Вызывной пост ОНИКС (жгут RJ45) НШЕК.468381.119 предназначен для ручного дистанционного управления лифтом — вызов лифта с посадочной площадки (этажа). Обеспечивает работу в составе лифтов с системами управления серий «СМАРТ КОНТРОЛЛЕР» с односторонним собирательным управлением.

Пост устанавливается накладным способом на стене у дверей лифта. Служит для вызова лифта на этаж, отображение направления движения кабины лифта и отображения информации нахождения кабины лифта на этажах.

Внешний вид с указанием габаритных и установочных размеров приведен на рис.1 Приложения. Условия эксплуатации, хранения и транспортирования – УХЛ4 по ГОСТ 15150.

Более подробная информация доступна на сайте ([www.lift-neuron.ru](http://www.lift-neuron.ru))

#### 2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Количество индикаторов       | 2               |
| Наименование индикатора      | сегментный      |
| Количество кнопок            | 1               |
| Наименование кнопок          | -----           |
| Подсветка                    | светодиодная    |
| Напряжение питания подсветки | 24VDC           |
| Надпись кнопки               | Стрелка «Вверх» |
| Код Брайля                   | Нет             |
| Длина кабеля подключения     | 2,5 м           |
| Тип корпуса                  | Накладной       |
| Габариты размеры ДхШхГ       | 300х169х15 мм   |
| Масса                        | 1,2 кг          |

#### 3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

| Наименование                                                | Количество     |
|-------------------------------------------------------------|----------------|
| Вызывной пост ОНИКС (жгут RJ45) НШЕК.468381.119             | 1шт.           |
| Этикетка Вызывной пост ОНИКС (жгут RJ45) НШЕК.468381.119 ЭТ | 1шт. на партию |

#### 4 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу устройства в течение 2-х лет со дня ввода в эксплуатацию, но не более 2,5 лет со дня отгрузки потребителю при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, указанных в эксплуатационной документации.

#### 5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Вызывной пост ОНИКС (жгут RJ45) НШЕК.468381.119 соответствует комплекту конструкторской документации и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

Представитель ОТК предприятия-изготовителя \_\_\_\_\_

#### 6 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

В случае отказа в работе устройства в период гарантийного срока, необходимо акт о неисправности и устройство направить в адрес предприятия – изготовителя:

**390023, г. Рязань, пр. Яблочкова, д. 5, корп. 1**  
**тел./факс (4912) 24-16-05, тел. (4912) 45-83-44**  
**www.lift-neuron.ru, e-mail: [info@lift-neuron.ru](mailto:info@lift-neuron.ru)**

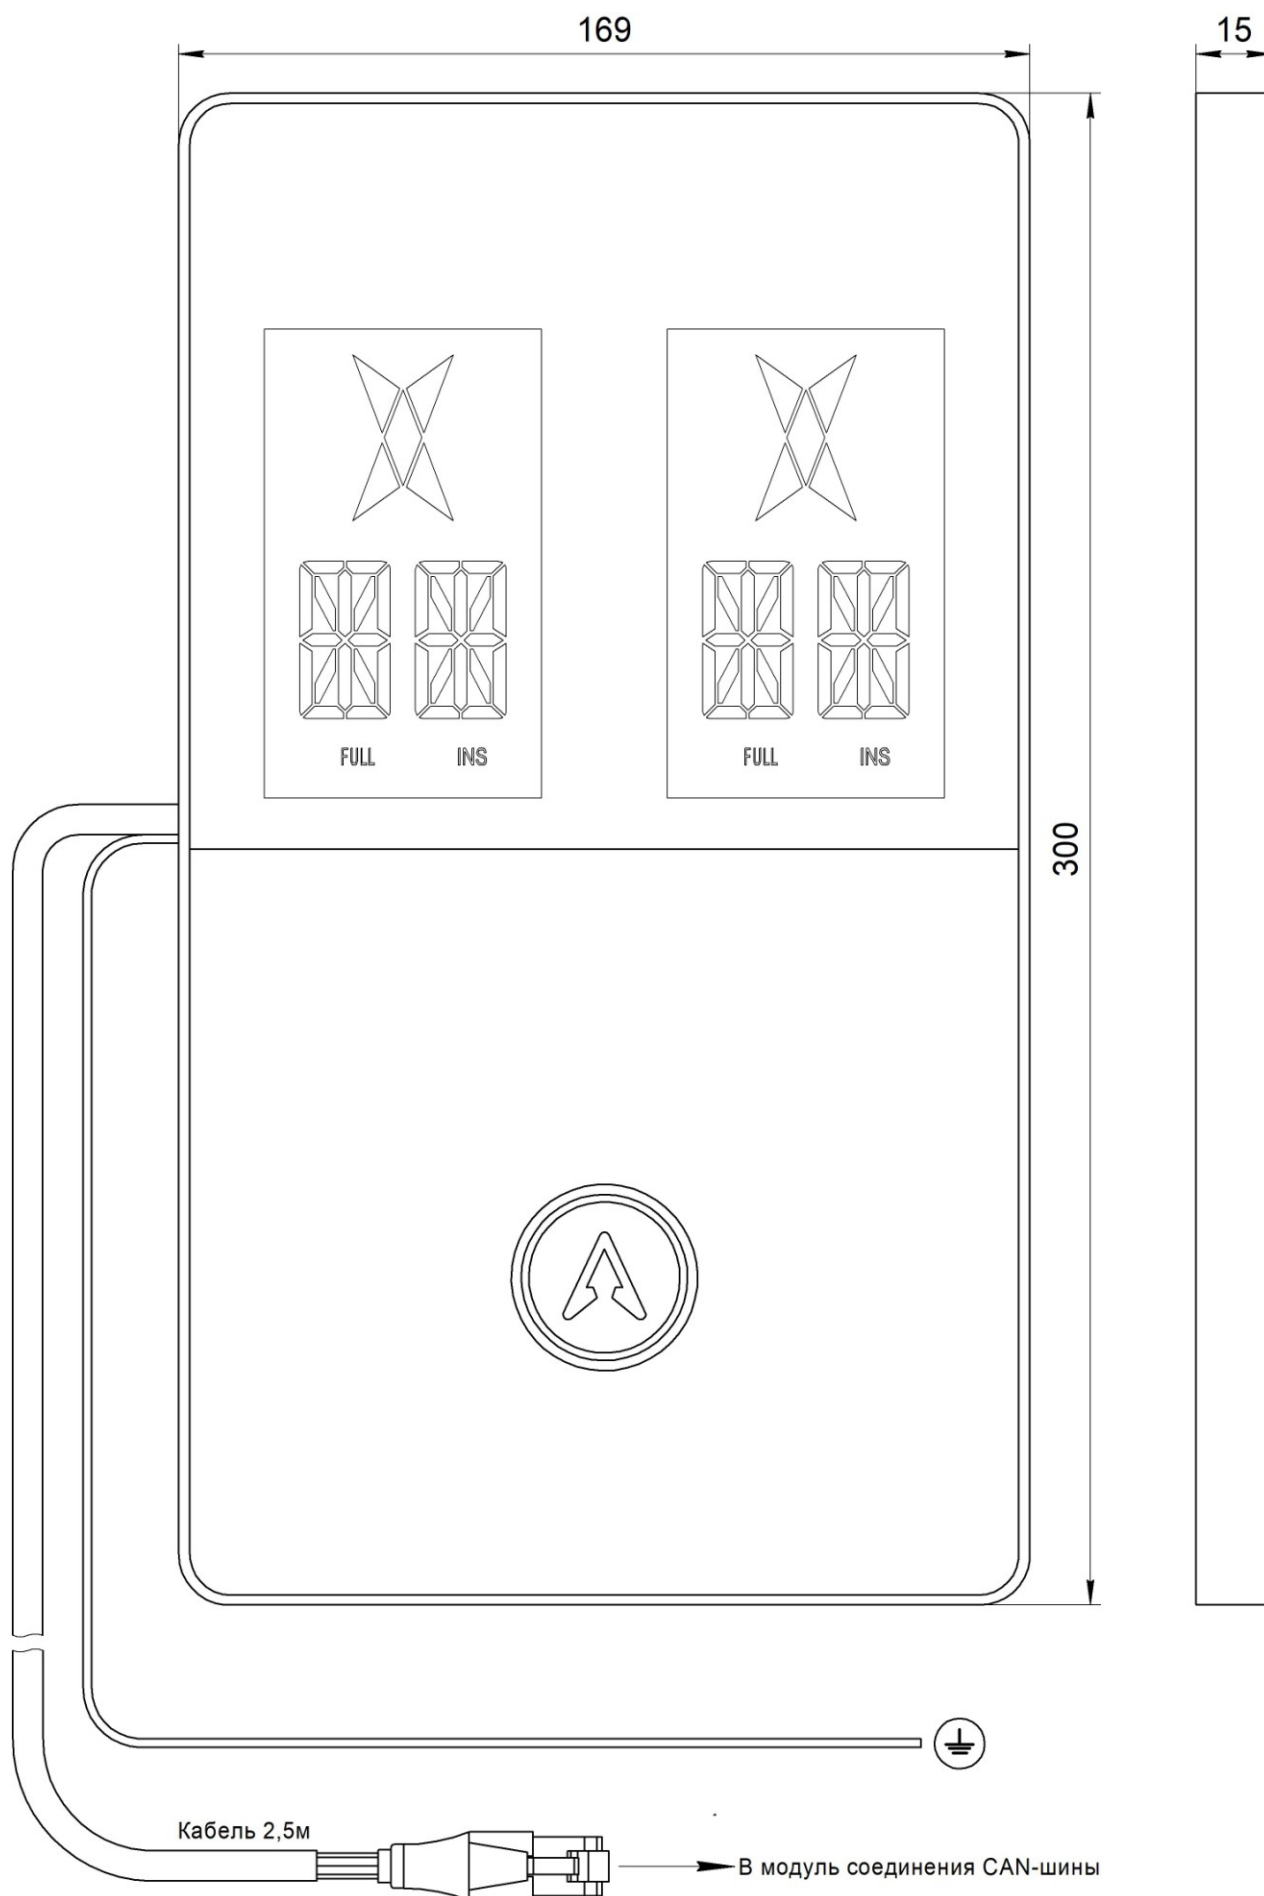


Рис.1 Внешний вид Вызывной пост ОНИКС (жгут RJ45) НШЕК.468381.119